

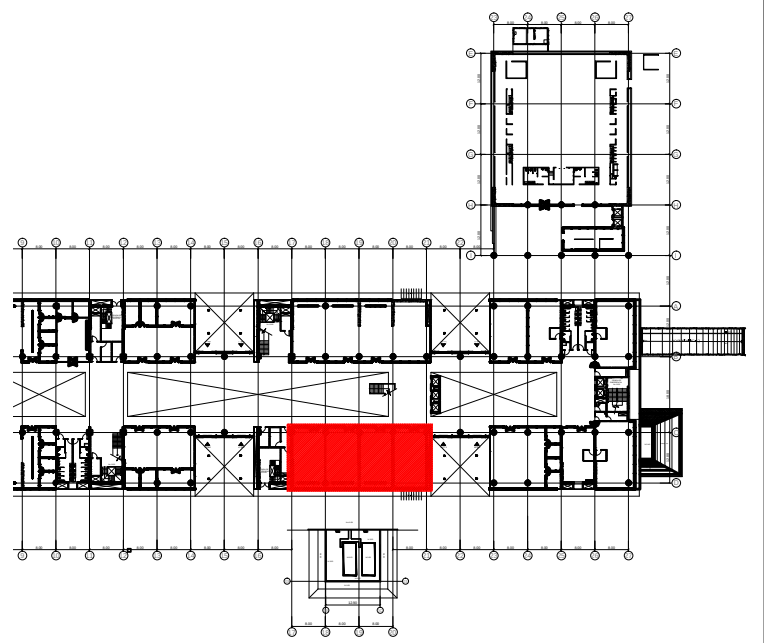


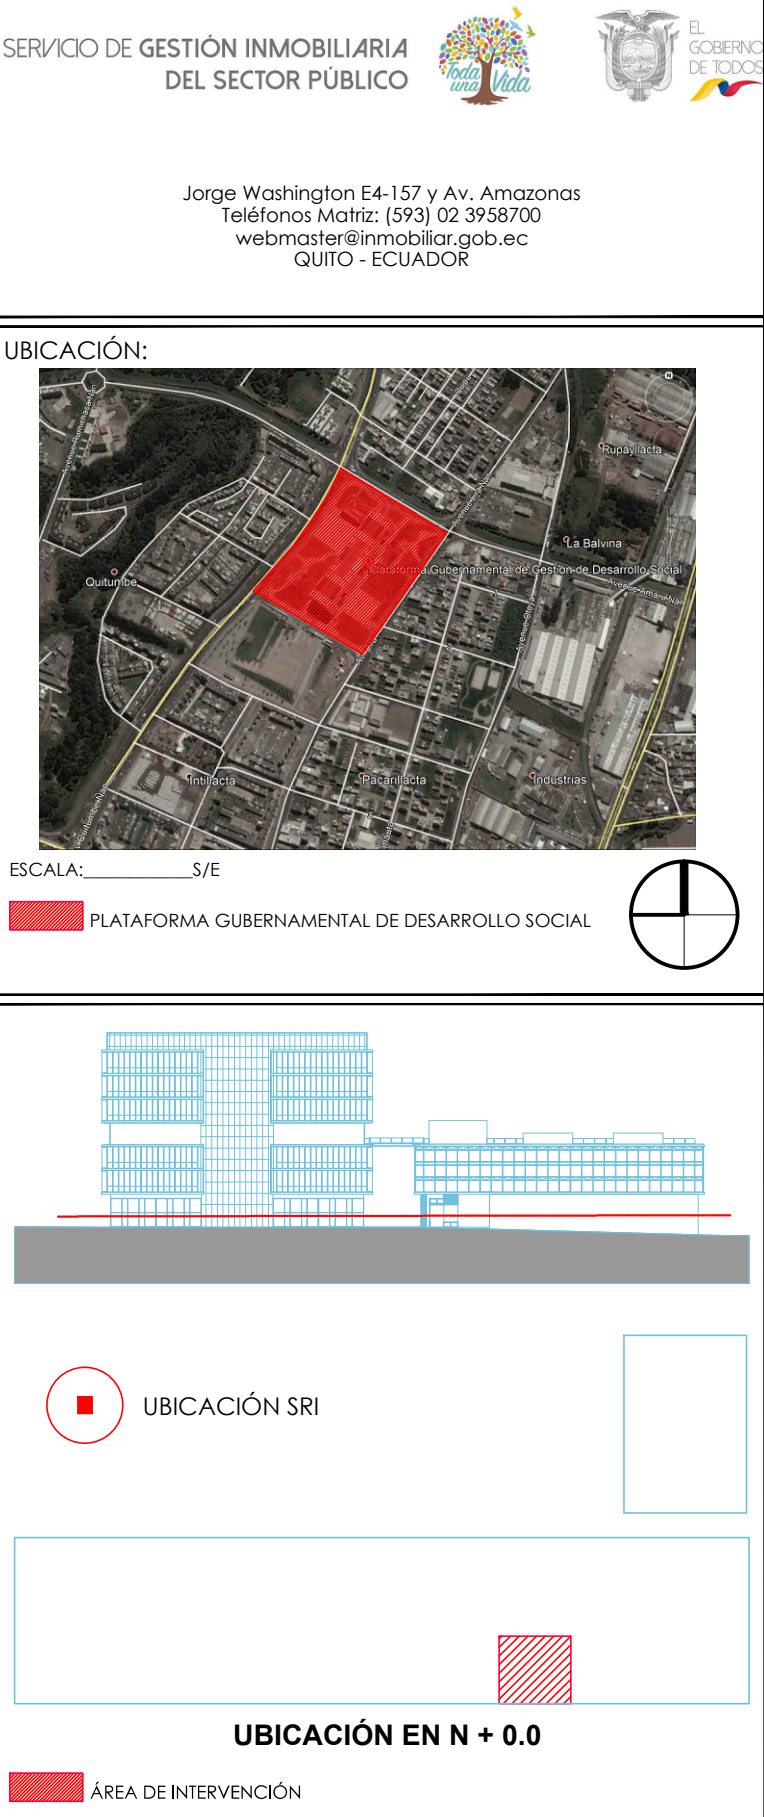

| SÍMBOLOGIA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                 | SÍMBOLOGIA                                                                                                                                          | DESCRIPCION                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO<br>TIPO NEMA 5-15R                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | SUBIDA DE PISO A ESCALERILLA POR<br>PARED O COLUMNA                       |
|            | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO<br>REGULADO TIPO NEMA-15R                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | TABLERO DE BYPASS                                                         |
|            | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO<br>EMPOTRADO EN PISO CON TAPA HERMETICA                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPTIDA<br>(UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) |
|            | TOMACORRIENTE 105V ± POLARIZADO<br>REGULADO EMPOTRADO EN PISO CON TAPA<br>HERMETICA                                                                                                         |                                                                                                                                                     | BANCO DE BATERIAS                                                         |
|            | PERFORACION EN LOSA DE 1/2"                                                                                                                                                                 | <b>NOMENCLATURA TABLEROS:</b>                                                                                                                       |                                                                           |
|            | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO<br>TIPO NEMA 5-15R EN TECHO                                                                                                                                  | TI = CENTRO DE CARGA PARA ILUMINACIÓN                                                                                                               |                                                                           |
|            | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO<br>REGULADO TIPO NEMA 5-15R EN TECHO                                                                                                                         | TC = CENTRO DE CARGA NORMAL (FUERZA)                                                                                                                |                                                                           |
|            | TUBERIA SUBE O BAJA<br>BAÑANTES                                                                                                                                                             | T(X,Y,C) = CENTRO DE CARGA AUXILIAR POR CAIDA<br>DE VOLTAJE (ILUMINACIÓN Y FUERZA)                                                                  |                                                                           |
|            | SALIDA PARA SECADORA DE MANOS<br>CONDUCTOR THHN 2X10-114 AWG<br>TUBERIA Ø 19 mm.<br>CONDUCTOR THHN 2X12-14 AWG EN TUBERIA<br>EMT Ø 21 mm PARA TOMB POR PISO<br>SOBRE DECK. MAX. 2 CIRCUITOS | TDR = CENTRO DE CARGA REGULADO (FUERZA)                                                                                                             |                                                                           |
|            | CONDUCTOR THHN 2X12-14 AWG EN TUBERIA<br>EMT Ø 21 mm PARA TOMB POR PISO<br>SOBRE DECK. MAX. 2 CIRCUITOS                                                                                     | TE = CENTRO DE CARGA ESPECIAL (SECA MANOS,<br>LAMAS, VENTILACIÓN, ETC)                                                                              |                                                                           |
|            | CONDUCTOR THHN 2X12-14 AWG EN TUBERIA<br>EMT Ø 21 mm PARA TOMB BAJO LA LOSA<br>MAX. 2 CIRCUITOS                                                                                             | TK = CENTRO DE CARGA REGULADO PARA RACK                                                                                                             |                                                                           |
|            | CONDUCTOR ELECTROFONO PARA PUERTO MEC-<br>NICO, INFORMACION EN PLANOS. TIPO EMT                                                                                                             | TB = TABLERO DE BYPASS                                                                                                                              |                                                                           |
|            | CENTRO DE CARGA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA                                                                                                                                                   | UPS = SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPTIDA<br>(UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)                                                                     |                                                                           |
|            | ELECTRICAL PRENSAMBLADO RANURADO<br>500x80x1.1mm (A. ESCALA)                                                                                                                                | TDP = TABLERO TIPO ARMARIO PARA DISTRIBUCIÓN<br>ELÉCTRICA                                                                                           |                                                                           |
|            | ELECTRICAL PRENSAMBLADO RANURADO<br>300x70x1.1mm (A. ESCALA)                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                           |
|            | TABLERO TIPO ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN<br>ELÉCTRICA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                           |
|            | SALIDA ESPECIAL EN TECHO PARA EQUIPOS<br>MECANICOS. TIPO DE CABLE EN PLANOS                                                                                                                 | <b>NOTAS:</b>                                                                                                                                       |                                                                           |
|            | SALIDA ESPECIAL PARA COPAHORA                                                                                                                                                               | 1.- LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES TENDRÁN 3 CONDUCTORES #<br>2 AWG (TWO) (UNITS) OPERACION A 0°C                                                  |                                                                           |
|            | SALIDA ESPECIAL PARA CAFETERA                                                                                                                                                               | 2.- SE REPERTE AL OS LOS SOLVENTES COLORES PARA QUE EN UN<br>FUTURO SE PUEDA IDENTIFICAR CUAL ES EL NEUTRO, FASE O<br>TIPO DE CABLE NEGRO           |                                                                           |
|            | SALIDA ESPECIAL PARA RACK                                                                                                                                                                   | NEUTRO COLOR BLANCO<br>FASE COLOR NEGRO<br>TIERRA COLOR VERDE                                                                                       |                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                             | BAJO NINGUN MOTIVO SE PUEDE MODIFICAR LOS COLORES QUIL<br>DESCRITOS SINEL CONSENTIMIENTO DEL PROYECTISTA VIO<br>FISCALIZADOR RESPONSABLE DE LA OBRA |                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                             | 1.- LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES DE PISO, CAFETERIAS Y<br>COPAHORAS SE ALIMENTAN DESDE LA CANALETA DEL PISO<br>INFERIOR                          |                                                                           |

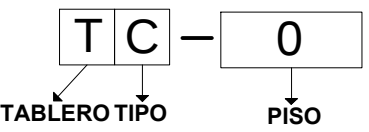

**LIC. VERÓNICA RODRÍGUEZ**  
GERENTE DE PROYECTO PLATAFORMAS